

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭРИС»

ОКП 42 1510

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «ЭРИС»

В.И. Юрков
_____ 2015



Датчик-газоанализатор стационарный

ДГС ЭРИС-210


Модификация 2

Руководство по эксплуатации

АПНС.413216.210-02 РЭ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по техническим
вопросам ООО «ЭРИС»

 А.В. Кривошеев

Начальник производства
ООО «ЭРИС»

 А.Н. Климин

2015

Содержание

Введение.....	3
2 Комплектность.....	7
3 Устройство и работа	8
4 Обеспечение взрывозащищенности	11
5 Маркировка и пломбирование	12
6 Упаковка.....	12
7 Указание мер безопасности.....	13
8 Особые условия применения	14
9 Использование по назначению	15
10 Техническое обслуживание.....	17
11 Гарантия изготовителя.....	18
Приложение А	19
Приложение Б.....	22
Приложение В.....	23
Приложение Г	24
Приложение Д.....	25
Приложение Е.....	26
Приложение Ж.....	28
Приложение З	29
Приложение И	32

Инв. № подл.	Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Приложение Е.....	26
						Приложение Ж.....	28
						Приложение З	29
						Приложение И	32

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения устройства, конструкции и принципа действия датчика-газоанализатора стационарного ДГС ЭРИС-210 (в дальнейшем – ДГС ЭРИС-210, газоанализатор). РЭ содержит основные технические данные, рекомендации по техническому обслуживанию, а также другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации, ремонта и хранения газоанализатора.

Область применения – взрывоопасные зоны согласно маркировке взрывозащиты 1Exd[ib]IIBT6 X, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом.

Принцип измерений – инфракрасная абсорбция (оптический).

Метод пробоотбора – диффузионный.

Рабочее положение газоанализатора в пространстве – произвольное.

Режим работы – непрерывный.

Анализируемая среда – воздух рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-88.

Диапазоны измерений объемной доли компонентов и пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ДГС ЭРИС-210 приведены в Приложении А. Газы, определяемые сенсорами горючих газов, приведены в Приложении К.

Газоанализатор подлежит поверке.

Интервал между поверками:

ДГС ЭРИС-210ИК (оптический) – 3 года;

Сокращения и обозначения, принятые в настоящем РЭ:

ГСО-ПГС – государственный стандартный образец – поверочная газовая смесь;

НКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени;

ПДК- предельная допустимая концентрация;

РЭ – руководство по эксплуатации.

Инв. № подл.	Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата		АПНС.413216.210-02 РЭ					Лист
												3
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата								

1 Назначение изделия

1.1 Газоанализатор предназначен для автоматического, непрерывного измерения, а так же в качестве сигнализатора для контроля, концентрации взрывоопасных углеводородных газов, токсичных газов, кислорода или диоксида углерода в воздухе рабочей зоны, технологических газовых средах, промышленных помещений и открытых пространств промышленных объектов.

Газоанализатор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 13320-81, ГОСТ 27540-87, ГОСТ 26.011-80, ГОСТ Р 52931-2008.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и вблизи наружных технологических установок, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, согласно ГОСТ 30852.1-2002, 30852.9-2002, 30852.10-2002, 30852.11-2002, 30852.13-2002 и маркировке взрывозащиты 1Exd[ib]IIBT6 X.

1.2 Газоанализатор предназначен для стационарной установки. Газоанализатор обеспечивает вывод информации об измеренной величине концентрации по одному из интерфейсов:

- цифровому последовательному RS-485 MODBUS® (протокол обмена описан в Приложении Е);
- токовой петле 4-20мА (номинальная статическая функция преобразования описана в Приложении Д);
- 3 реле (Порог 1, Порог 2, Авария).

Газоанализатор обеспечивает индикацию наличия напряжения питания, превышения диапазона измерения и результатов самодиагностики. Индикация описана в таблице 1.

Таблица 1 – Световая индикация для ДГС ЭРИС-210

Режим	Вид световой индикации	Токовая петля 4-20 мА	RS-485 MODBUS	Реле «Авария» (по умолч.)	Реле «Порог1» (по умолч.)	Реле «Порог2» (по умолч.)
Неисправен газоанализатор, понижено или отсутствует напряжение питания.	Отсутствует	0	Отсутствует	Разомкн.	Разомкн.	Разомкн.
Напряжение питания в пределах нормы, газоанализатор исправен.	Непрерывная зелёная	4-20	Значения концентрации	Замкн.	Разомкн.	Разомкн.
Прогрев	Импульсная красная 1Гц	2	0	Замкн.	Разомкн.	Разомкн.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Таблица 1 – Световая индикация для ДГС ЭРИС-210					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	АПНС.413216.210-02 РЭ					Лист
										4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Режим	Вид световой индикации	Токовая петля 4-20 мА	RS-485 MODBUS	Реле «Диагн» (по умолч.)	Реле «Порог1» (по умолч.)	Реле «Порог2» (по умолч.)
Превышен Порог 1	Непрерывная зелёная	4-20	Значения концентрации	Замкн.	Замкн.	Разомкн.
Превышен Порог 2	Непрерывная зелёная	4-20	Значения концентрации	Замкн.	Замкн.	Замкн.
Превышен диапазон измерения	Переменная Зелёная/ красная 0,5с / 0,5с	20-22	Значения концентрации	Замкн.	Замкн.	Замкн.
Неисправен оптический датчик, загрязнение оптики.	Непрерывная красная	3	-1	Разомкн.	Разомкн.	Разомкн.
Интервал ожидания магнитного приведения показаний к нулю (30 сек.)	Импульсная зелёная 1Гц	2	Значения концентрации	Замкн.	Разомкн.	Разомкн.
Интервал ожидания магнитной калибровки (30 сек.)	Импульсная зелёная 2Гц	2	Значения концентрации	Замкн.	Разомкн.	Разомкн.
Реакция на магнитное поле	Непрерывная жёлтая	4-20	Значения концентрации	-	-	-
Передача данных по интерфейсу RS-485	Импульсная жёлтая на фоне основной индикации	4-20	Значения концентрации	-	-	-

1.3 Условия эксплуатации:

температура окружающей среды:

- ДГС ЭРИС-210ИК (оптический) – от минус 60 до 65 °С;

относительная влажность не более 98 %;

атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;

содержание механических и агрессивных примесей в контролируемой среде не должно превышать уровня ПДК согласно ГОСТ 12.1.005-88.

1.4 По устойчивости и прочности к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха датчики - газоанализаторы ДГС соответствуют исполнению Д3 по ГОСТ Р 52931-2008.

1.5 Технические характеристики.

Вид и уровень взрывозащиты газоанализатора соответствует 1Exd[ib]IIBT6 X.

Степень защиты человека от поражения электрическим током газоанализатора соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Степень защиты от проникновения воды, пыли и посторонних твердых частиц газоанализатора соответствует коду IP67 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89).

Габаритные размеры газоанализатора, мм, не более: 150×130×225.

Масса газоанализатора не более 3,5 кг.

Напряжение питания газоанализатора, В: 12-32 постоянного тока.

Мощность, потребляемая газоанализатором, Вт:

- ДГС ЭРИС-210ИК (оптический) – не более 0,5;

Предел времени прогрева газоанализатора, минут:

- ДГС ЭРИС-210ИК (оптический) – не более 2;

Время установления выходного сигнала газоанализатора по уровню 0,9, не более:

- ДГС ЭРИС-210ИК (оптический) 5сек

- ДГС ЭРИС-210ИК (определение концентраций CO₂) 5сек

Сопrotивление нагрузки цепи токовой петли не более 500 Ом.

Предел допускаемого интервала времени работы газоанализатора без корректировки выходного сигнала:

- ДГС ЭРИС-210ИК (оптический) – не менее 12 месяцев;

Газоанализатор устойчив к воздействию вибраций в диапазоне частот 10...30 Гц с полным смещением 1 мм и в диапазоне частот 31...150 Гц с амплитудой ускорения 19,6 м/с² (2g) по ГОСТ Р 52931-2008.

Газоанализатор устойчив к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне от 80 до 1000 МГц (излучение источников общего применения), а также в диапазоне от 800 до 960 МГц и от 1,4 до 6,0 ГГц (излучение цифровых радиотелефонов и других радиочастотных излучающих устройств) по ГОСТ Р 51317.4.3-2006, напряженность электромагнитного поля до 3 В/м.

Газоанализатор в транспортной таре устойчив к воздействию внешних факторов в пределах:

- температура окружающего воздуха от минус 50 до 65 °С;

- относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 98%;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

Средняя наработка на отказ газоанализатора:

- не менее 70000 часов;

Критерий отказа – неустранимый выход основной погрешности за допустимые пределы, невыполнение функционального назначения.

Полный средний срок службы газоанализатора – 12 лет.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата	АПНС.413216.210-02 РЭ				Лист
									6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки газоанализатора приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Комплект поставки датчиков-газоанализаторов ДГС ЭРИС-210

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Датчик-газоанализатор ДГС ЭРИС-210	АПНС.413216.210	1
Магнитный ключ	-	1
Паспорт	АПНС.413216.210-00 ПС	1
Руководство по эксплуатации	АПНС.413216.210-02 РЭ	1 ¹⁾
Методика поверки	МП 116-221-2014	1 ¹⁾
Калибровочная насадка	-	1 ²⁾
Козырек защиты от погодных осадков и солнца	-	1 ²⁾
Комплект для монтажа на трубу	-	1 ²⁾
Комплект для монтажа в воздуховоде	-	1 ²⁾
Кабельный ввод	-	1 ²⁾
Компьютерная программа	-	1 ²⁾
Примечания		
1) Один экземпляр на партию, но не менее одного экземпляра в один адрес.		
2) По отдельному заказу.		

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

					АПНС.413216.210-02 РЭ	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

3 Устройство и работа

3.1 Принцип действия газоанализатора с оптическим сенсором.

Принцип действия основан на избирательном поглощении инфракрасного излучения молекулами газа в области длин волн 3,31 мкм.

Инфракрасное излучение светодиода проходит через измерительную газовую кювету диффузионного типа и попадает на 2 фотоприемника, один из которых регистрирует только излучение в диапазоне длин волн 3,31 мкм, а другой в диапазоне длин волн 3.5-3.7 мкм. Исследуемый газ, находящийся в кювете, поглощает излучение рабочей длины волны ($\lambda_p = 3,31$ мкм) и не влияет на излучение опорной длины волны ($\lambda_o = 3,65$ мкм). Амплитуда I_p рабочего сигнала фотоприемника изменяется при изменении концентрации в соответствии с выражением:

$$I_p / I_o = \exp \{ - [K(\lambda_p) - K(\lambda_o)] CL \}, \quad (1)$$

где $K(\lambda)$ - коэффициент поглощения на заданной длине волны;

L - оптическая длина кюветы;

C - измеряемая концентрация газа;

I_p, I_o - амплитуда сигналов на фотоприемнике.

Искомая концентрация газа находится по формуле:

$$C = -\ln(I_p/I_o) / (L [K(\lambda_p) - K(\lambda_o)]) \quad (2)$$

Используемый дифференциальный двухволновой метод регистрации позволяет устранить влияние паров воды, загрязнения оптических элементов и прочих неселективных помех, одинаково влияющих на оба канала.

3.2 Устройство и конструкция

Общий вид газоанализатора приведен на рисунке 1.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Используемый дифференциальный двухволновой метод регистрации позволяет устранить влияние паров воды, загрязнения оптических элементов и прочих неселективных помех, одинаково влияющих на оба канала.		
					3.2 Устройство и конструкция			Общий вид газоанализатора приведен на рисунке 1.		
					АПНС.413216.210-02 РЭ					Лист
										8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						



Рисунок 1 – Внешний вид ДГС ЭРИС-210

Конструктивно газоанализатор выполнен в металлическом цилиндрическом корпусе с крышкой, на боковой поверхности которого расположены кабельный ввод для подключения внешних цепей и модуль датчика. В крышке корпуса имеется прозрачное окно для индикаторного светодиода.

Габаритный чертеж газоанализатора приведен в Приложении Г настоящего РЭ.

Включение и выключение газоанализатора осуществляется автоматически при подаче внешнего электропитания. Схемы подключения – согласно Приложению Б и указаниям раздела 9 настоящего РЭ.

Газоанализатор состоит из следующих функциональных модулей:

- сенсор;
- узел сопряжения с датчиком;
- электронный модуль (плата коммутации и интерфейсов), включающий в себя узлы вторичного питания, интерфейсов и внешней коммутации.

Плата коммутации и интерфейсов включает в себя узел питания, управляющий микроконтроллер, формирователь сигналов интерфейса RS-485, формирователь сигналов интерфейса токовой петли, формирователь сигналов управления тремя реле («Авария», «Превышение 1 порога» и «Превышение 2 порога»), магнитный датчика, реагирующего на поднесение постоянного магнита, и светодиод индикации.

Место для поднесения магнита обозначено знаком  и находится на боковой стороне газоанализатора согласно рис.1.

Подпись и дата					
Инв. № дубл.					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	АПНС.413216.210-02 РЭ Лист 9

Микроконтроллер выполняет следующие функции:

- управление всеми узлами электронного модуля;
- считывание и обработку сигналов магнитных датчиков;
- индикацию состояния и режима газоанализатора;
- управление выходными реле;
- обмен информацией с оптическим датчиком и внешними устройствами.

Узел питания включает в себя входной выпрямитель с фильтром и стабилизирующий преобразователь напряжения. Основная функция узла питания – обеспечение гальванической развязки и преобразование первичного питающего напряжения в стабилизированное напряжение питания микроконтроллера. Кроме того, этот узел обеспечивает питание узлов интерфейсов токовой петли и RS-485, а также выходных реле.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	АПНС.413216.210-02 РЭ					Лист
										10
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

4 Обеспечение взрывозащищенности

4.1 Взрывозащищенность газоанализатора обеспечивается видами взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка", "искробезопасная электрическая цепь" уровня "ib" с маркировкой взрывозащиты 1Exd[ib]IIBT6 X. Чертеж средств взрывозащиты представлен в Приложении В.

4.2 Взрывозащищенность газоанализатора достигнута за счет:

- заключения токоведущих частей газоанализатора во взрывонепроницаемую оболочку с щелевой взрывозащитой в местах сопряжения деталей и узлов взрывонепроницаемой оболочки, способной выдержать давление взрыва и исключить передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду. Сопряжения деталей на чертеже обозначены словом «Взрыв» с указанием допустимых параметров взрывозащиты для резьбовых взрывонепроницаемых соединений: число полных неповрежденных витков резьбы, осевой длины и шага резьбы;
- использования для подвода внешних цепей взрывозащищенного кабельного ввода;
- предохранения от самоотвинчивания всех элементов, крепящих детали, обеспечивающих взрывозащиту газоанализатора;
- механической прочностью оболочки газоанализатора;
- защиты от коррозии консистентной смазкой всех поверхностей, обозначенных словом "Взрыв";
- ограничения температуры нагрева наружных частей газоанализатора (85 °С);
- вид взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" достигается за счет ограничения параметров электрических цепей барьера искрозащиты модуля питания и интерфейса оптического датчика до искробезопасных значений;
- обеспечения необходимых электрических зазоров и путей;
- наличия предупредительной надписи на крышке корпуса газоанализатора "Открывать, отключив от сети".

Знак X, стоящий после маркировки взрывозащиты, означает, что при эксплуатации газоанализатора следует соблюдать особые условия. Особые условия – раздел 8 настоящего РЭ.

Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	“Взрыв”; - ограничения температуры нагрева наружных частей газоанализатора (85 °С); - вид взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" достигается за счет ограничения параметров электрических цепей барьера искрозащиты модуля питания и интерфейса оптического датчика до искробезопасных значений; - обеспечения необходимых электрических зазоров и путей; - наличия предупредительной надписи на крышке корпуса газоанализатора "Открывать, отключив от сети". Знак Х, стоящий после маркировки взрывозащиты, означает, что при эксплуатации газо-анализатора следует соблюдать особые условия. Особые условия – раздел 8 настоящего РЭ.		
						АПНС.413216.210-02 РЭ				Лист	
										11	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							

5 Маркировка и пломбирование

5.1 Маркировка газоанализатора содержит:

- наименование и товарный знак предприятия–изготовителя;
- наименование и обозначение газоанализатора;
- год изготовления;
- номер газоанализатора по системе нумерации предприятия–изготовителя;
- диапазон измерений;
- знак утверждения типа по ПР 50.2.009-94;
- обозначение взрывозащиты;
- предупредительную надпись "Открывать, отключив от сети";
- код IP;
- температуру эксплуатации;
- номер сертификата;
- знак заземления.

6 Упаковка

6.1 Газоанализатор и эксплуатационная документация уложен в коробку из картона. Картонная коробка с газоанализатором оклеена полиэтиленовой лентой с липким слоем.

6.2 Срок защиты без переконсервации – 1 год.

Инв. № подл.	6.2 Срок защиты без переконсервации – 1 год.					Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	АПНС.413216.210-02 РЭ				
						Лист			
						12			

7 Указание мер безопасности

7.1 К работе с газоанализатором допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке и изучившие настоящее РЭ.

7.2 Должны соблюдаться "Правила безопасности в газовом хозяйстве", утвержденные Госгортехнадзором и "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные Госэнергонадзором.

7.3 При работе с баллонами, содержащими поверочные газовые смеси под давлением, необходимо соблюдать требования техники безопасности согласно «Правилам промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014, №116.

7.4 Обслуживающему персоналу рекомендуется пройти подготовку на предприятии-изготовителе.

7.5 Ремонт газоанализатора должен проводиться только персоналом предприятия-изготовителя или лицами, уполномоченными предприятием-изготовителем для проведения ремонтных работ.

7.6 Перед включением газоанализатора проверяйте отсутствие внешних повреждений газоанализатора, сохранность пломб, наличие всех элементов крепления.

7.7 Запрещается эксплуатировать газоанализатор, имеющий механические повреждения корпуса или нарушения пломбировки.

7.8 Корпус газоанализатора должен быть заземлен. Для заземления газоанализатора предусмотрен винт заземления.

7.9 Не допускается сбрасывание ГСО-ПГС в атмосферу рабочих помещений при настройке и поверке газоанализатора.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата	АПНС.413216.210-02 РЭ					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						13

8 Особые условия применения

8.1 Особые условия применения, обозначенные знаком Х после маркировки взрывозащиты, включают в себя следующие требования:

- эксплуатацию и монтаж газоанализаторов должны осуществлять лица, знающие правила эксплуатации электроустановок во взрывоопасных зонах, изучившие руководство по эксплуатации, аттестованные и допущенные к работе с этими изделиями;

- прокладка кабелей во взрывоопасной зоне в соответствии с ПУЭ;
- при эксплуатации газоанализатор следует оберегать от ударов и падений;
- запрещается пользоваться газоанализаторами с поврежденным корпусом или пломбой;
- монтаж и подключение газоанализаторов должен производиться при отключенном напряжении электропитания;

- подключение цепей питания и цепей интерфейсов газоанализатора ДГС ЭРИС-210 должно производиться в соответствии с Приложением Б, при этом напряжения в цепях не должны превышать значений U_m :

- для цепей питания $U_m=28V$
- для цепей интерфейса токовой петли $U_m=28V$
- для цепей интерфейса RS-485 MODBUS $U_m=12V$.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	АПНС.413216.210-02 РЭ			Лист
								14

9 Использование по назначению

9.1 Общие требования

9.1.1 К работе с газоанализатором допускаются лица, знающие правила эксплуатации электроустановок во взрывоопасных зонах, изучившие руководство по эксплуатации, аттестованные и допущенные к работе с этими изделиями.

9.2 Подготовка к работе

9.2.1 Если газоанализатор находился в транспортной упаковке при отрицательной температуре, выдержите его при температуре $(10-35)^{\circ}\text{C}$ не менее часа.

9.2.2 Снимите упаковку. Проверьте комплектность, маркировки взрывозащиты, убедитесь в отсутствии механических повреждений.

9.3 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже

9.3.1 Монтаж газоанализатора на объекте должен производиться в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом размещения системы контроля, в составе которой используется газоанализатор.

9.3.2 При монтаже необходимо руководствоваться:

- главой 7.3. «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ)
 - главой 3.4. «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП)
 - «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»
- Б).

9.3.3 Электрические соединения должны соответствовать Приложению Б.

9.3.4 Монтаж газоанализатора должен осуществляться в соответствии с документацией предприятия-изготовителя.

9.4 Порядок работы

9.4.1 Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации.

9.4.1.1 При эксплуатации необходимо руководствоваться:

- главой 3.4. «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП)
 - «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»
- Б).

9.4.1.2 Газоанализатор должен иметь наружное заземляющее устройство

9.4.2 Первичная проверка работоспособности газоанализатора

9.4.2.1 Подключение газоанализатора.

Подключите цепи питания и интерфейса в соответствии с Приложением Б.

Подключение производить в соответствии с инструкцией Приложение Ж.

9.4.2.2 После включения газоанализатора в помещении с атмосферой, не содержащей примесей горючих газов, должна выполняться сигнализация и индикация в соответствии с таблицей 1.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	9.3.3 Электрические соединения должны соответствовать Приложению Б.
					9.3.4 Монтаж газоанализатора должен осуществляться в соответствии с документацией предприятия-изготовителя.
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	9.4 Порядок работы 9.4.1 Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации. 9.4.1.1 При эксплуатации необходимо руководствоваться: - главой 3.4. «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП) - «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ). 9.4.1.2 Газоанализатор должен иметь наружное заземляющее устройство 9.4.2 Первичная проверка работоспособности газоанализатора 9.4.2.1 Подключение газоанализатора. Подключите цепи питания и интерфейса в соответствии с Приложением Б. Подключение производить в соответствии с инструкцией Приложение Ж. 9.4.2.2 После включения газоанализатора в помещении с атмосферой, не содержащей примесей горючих газов, должна выполняться сигнализация и индикация в соответствии с таблицей 1.
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	АПНС.413216.210-02 РЭ
					Лист
					15

9.4.2.3 После подачи внешнего питания на газоанализатор в течение двух минут на его аналоговом выходе присутствует ток 2 мА (при использовании аналогового выхода газоанализатора) или нулевое значение концентрации при использовании цифрового интерфейса. По истечении 2-х минут газоанализатор автоматически контролирует содержание определяемых газов в воздухе рабочей зоны и на его выходе отображается концентрация в соответствии с Приложением Д.

Непосредственно после монтажа, подачи питания и прогрева необходимо произвести установку «0» в соответствии с Приложением И.

9.4.2.4 При достижении концентрации определяемых газов пороговых значений, газоанализатор осуществляет индикацию и сигнализацию в соответствии с таблицей 1.

9.5 Техническое обслуживание

9.5.1 Техническое обслуживание (ТО) производится с целью обеспечения нормальной работы газоанализатора в течение его срока эксплуатации. ТО должно проводиться подготовленными лицами, знающими правила техники безопасности при работе с электроустановками во взрывоопасных зонах, изучившими настоящее РЭ, аттестованными и допущенными к работе с этими изделиями.

9.5.2 Рекомендуемые виды и сроки проведения технического обслуживания:

- внешний осмотр газоанализатора – раз в 6 месяцев;
- периодическая проверка работоспособности – раз в 6 месяцев;
- очистка корпуса и металлокерамического фильтра газоанализатора – ежегодно.

9.5.3 Контроль работоспособности газоанализатора.

Проверка работоспособности производится газоанализатором автоматически, основные неисправности индицируются в соответствии с таблицей 1.

9.6 Транспортирование и хранение

9.6.1 Условия транспортирования – по условиям хранения 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

9.6.2 Транспортирование газоанализаторов должно производиться всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах, а так же в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

9.6.3 Газоанализаторы в упаковке предприятия–изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

9.6.4 В атмосфере помещения для хранения не должно содержаться вредных примесей, вызывающих коррозию.

9.6.5 Газоанализаторы в упаковке предприятия–изготовителя следует хранить на стеллажах.

9.6.6 Расстояние между отопительными устройствами хранилищ и газоанализаторами должно быть не менее 0,5 м.

9.6.7 По истечении срока консервационной защиты газоанализаторы должны быть пере-консервированы.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	АПНС.413216.210-02 РЭ				Лист
									16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					

10 Техническое обслуживание

10.1 Общие требования

Техническое обслуживание (ТО) производится с целью обеспечения нормальной работы газоанализатора в течение его срока эксплуатации. ТО должно проводиться подготовленными лицами, знающими правила техники безопасности при работе с электроустановками во взрывоопасных зонах, изучившими настоящее РЭ, аттестованными и допущенными к работе с этими изделиями.

Виды и сроки проведения технического обслуживания:

- внешний осмотр газоанализатора—раз в 6 месяцев;
- периодическая проверка работоспособности—раз в 6 месяцев;
- очистка металлокерамического фильтра газоанализатора—ежегодно;
- замена сенсора—по мере необходимости;

Внешний осмотр газоанализатора и периодическая проверка работоспособности проводятся на месте эксплуатации прибора. Очистка металлокерамического фильтра и замена сенсора должны проводиться во взрывобезопасной зоне (могут проводиться при включенном приборе). Поверка должна проводиться в лабораторных условиях.

10.2 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений и загрязнений газоанализатора, которые могут повлиять на работоспособность, а также в целостности уплотнительных колец.

При необходимости удалить загрязнения влажной тряпкой и мылом.

Дальнейшая эксплуатация газоанализатора с механически повреждёнными узлами, деталями и уплотнительными кольцами не рекомендуется, до устранения всех несоответствий.

Для заказа комплектующих (узлов, деталей, уплотнительных колец, кабельных вводов, винтов, заглушек) необходимо обратиться в ООО "ЭРИС".

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	АПНС.413216.210-02 РЭ				Лист
									17

11 Гарантия изготовителя

11.1 Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи.

Гарантия на сенсор:

инфракрасный – 36 месяцев;

термокаталитический – 12 месяцев;

электрохимический – 12 месяцев.

Изготовитель гарантирует, что данное изделие не имеет дефектных материалов. Изготовитель несет гарантийные обязательства только при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия, указанных в руководстве по эксплуатации. Ни при каких условиях материальная ответственность производителя не может превышать реальную стоимость, оплаченную покупателем.

Гарантия не распространяется на:

- предохранители, элементы питания, фильтры, уплотнительные кольца, метизы, а также детали, вышедшие из строя из-за нормального износа в результате эксплуатации;
- любые повреждения или дефекты, возникшие в результате несоблюдения требований, указанных в РЭ, самостоятельное вскрытие гарантийных пломб, наличия следов несанкционированного ремонта;
- дефекты, вызванные действием непреодолимых сил (последствия стихийных бедствий, пожаров, наводнений, высоковольтных разрядов, молний и пр.), несчастным случаем, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.

По окончании гарантийного ремонта газоанализатора на предприятии-изготовителе гарантийный срок не продлевается.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					Лист
					АПНС.413216.210-02 РЭ				18

Приложение А

Диапазоны измерений объемной доли компонентов и пределы допускаемой основной погрешности ДГС ЭРИС-210

Таблица А.1 – Диапазоны измерений объемной доли компонентов и пределы допускаемой основной погрешности ДГС ЭРИС-210 с оптическими сенсорами

Определяемый компонент	Тип сенсора	Диапазон показаний объемной доли определяемого компонента	Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
Метан (CH ₄)	ИК	от 0 до 4,4 % (от 0 до 100 % НКПР ¹)	от 0 до 2,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	± 0,13 % (± 3 % НКПР)
			от 2,2 до 4,4 % (от 50 до 100 % НКПР)	± (0,04·X+0,042) % (±(0,9·X+1,02) % НКПР) ³
Этилен (C ₂ H ₄)	ИК	от 0 до 2,3 % (от 0 до 100 % НКПР)	от 0 до 1,15 % (от 0 до 50 % НКПР)	± 0,07 % (± 3 % НКПР)
Пропан (C ₃ H ₈)	ИК	от 0 до 1,7 % (от 0 до 100 % НКПР)	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	± 0,05 % (± 3 % НКПР)
			от 0,85 до 1,70 % (от 50 до 100 % НКПР)	± (0,047·X+0,01) % (±(2,35·X+1) % НКПР) ³
Бутан (C ₄ H ₁₀)	ИК	от 0 до 1,4 % (от 0 до 100 % НКПР)	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	± 0,04 % (± 3 % НКПР)
Изобутан (и-С ₄ H ₁₀)	ИК	от 0 до 1,3 % (от 0 до 100 % НКПР)	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)	± 0,07 % (± 5 % НКПР)
Пентан (C ₅ H ₁₂)	ИК	от 0 до 1,4 % (от 0 до 100 % НКПР)	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	± 0,07 % (± 5 % НКПР)
Циклопентан (C ₅ H ₁₀)	ИК	от 0 до 1,4 % (от 0 до 100 % НКПР)	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	± 0,07 % (± 5 % НКПР)

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Инд. № подл.	Подпись и дата	
	Инд. № дубл.	
	Взам. инв. №	
Инд. № подл.	Подпись и дата	
	Инд. № дубл.	
	Взам. инв. №	

Определяемый компонент		Тип сенсора		Диапазон показаний объемной доли определяемого компонента		Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента		Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности	
				100 % НКПР)					
Гексан (C ₆ H ₁₄)		ИК		от 0 до 1,0 % (от 0 до 100 % НКПР)		от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)		± 0,05 % (± 5 % НКПР)	
Циклогексан (C ₆ H ₁₂)		ИК		от 0 до 1,2 % (от 0 до 100 % НКПР)		от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)		± 0,06 % (± 5 % НКПР)	
Этан (C ₂ H ₆)		ИК		от 0 до 2,5 % (от 0 до 100 % НКПР)		от 0 до 1,25 % (от 0 до 50 % НКПР)		± 0,13 % (± 5 % НКПР)	
Метанол (CH ₃ OH)		ИК		от 0 до 2,75 % (от 0 до 50 % НКПР)		от 0 до 2,75 % (от 0 до 50 % НКПР)		± 0,28 % (± 5 % НКПР)	
Пары нефтепродуктов ⁴		ИК		от 0 до 1,4 % (от 0 до 100 % НКПР)		от 0 до 50 % (от 0 до 50 % НКПР)		- (± 5 % НКПР)	
Бензол (C ₆ H ₆)		ИК		от 0 до 1,2 % (от 0 до 100 % НКПР)		от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)		± 0,06 % (± 5 % НКПР)	
Пропен (пропилен, C ₃ H ₆)		ИК		от 0 до 2,0 % (от 0 до 100 % НКПР)		от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)		± 0,1 % (± 5 % НКПР)	
Этанол (C ₂ H ₅ OH)		ИК		от 0 до 3,1 % (от 0 до 100 % НКПР)		от 0 до 1,55 % (от 0 до 50 % НКПР)		± 0,16 % (± 5 % НКПР)	
Гептан (C ₇ H ₁₆)		ИК		от 0 до 1,1 % (от 0 до 100 % НКПР)		от 0 до 0,55 % (от 0 до 50 % НКПР)		± 0,06 % (± 5 % НКПР)	
Оксид этилена (C ₂ H ₄ O)		ИК		от 0 до 2,6 % (от 0 до 100 % НКПР)		от 0 до 1,3 % (от 0 до 50 % НКПР)		± 0,13 % (± 5 % НКПР)	
Изм.		Лист		№ докум.		Подпись		Дата	

Определяемый компонент	Тип сенсора	Диапазон показаний объемной доли определяемого компонента	Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
Диоксид углерода (CO ₂)	ИК	от 0 до 5,0 %	от 0 до 2,5 %	± 0,125 %
			от 2,5 до 5,0 %	± (0,05·X) %
Примечания ¹ Значения НКПР для горючих газов и паров в соответствии с ГОСТ 30852.19-2002, для паров нефтепродуктов - в соответствии с государственными стандартами на нефтепродукты конкретного вида. ² ИК – инфракрасный сенсор. ³ X- значение объемной доли определяемого компонента. ⁴ Топливо дизельное по ГОСТ 305-2013, уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, топливо для реактивных двигателей по ГОСТ 10227-86, бензин автомобильный в соответствии с техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», бензин авиационный по ГОСТ 1012-2013, газовый конденсат, бензин неэтилированный по ГОСТ Р 51866-2002, керосин по ТУ 38.71-5810-90				

					АПНС.413216.210-02 РЭ	Лист
						21
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Приложение Б

Схемы подключения газоанализатора ДГС ЭРИС-210

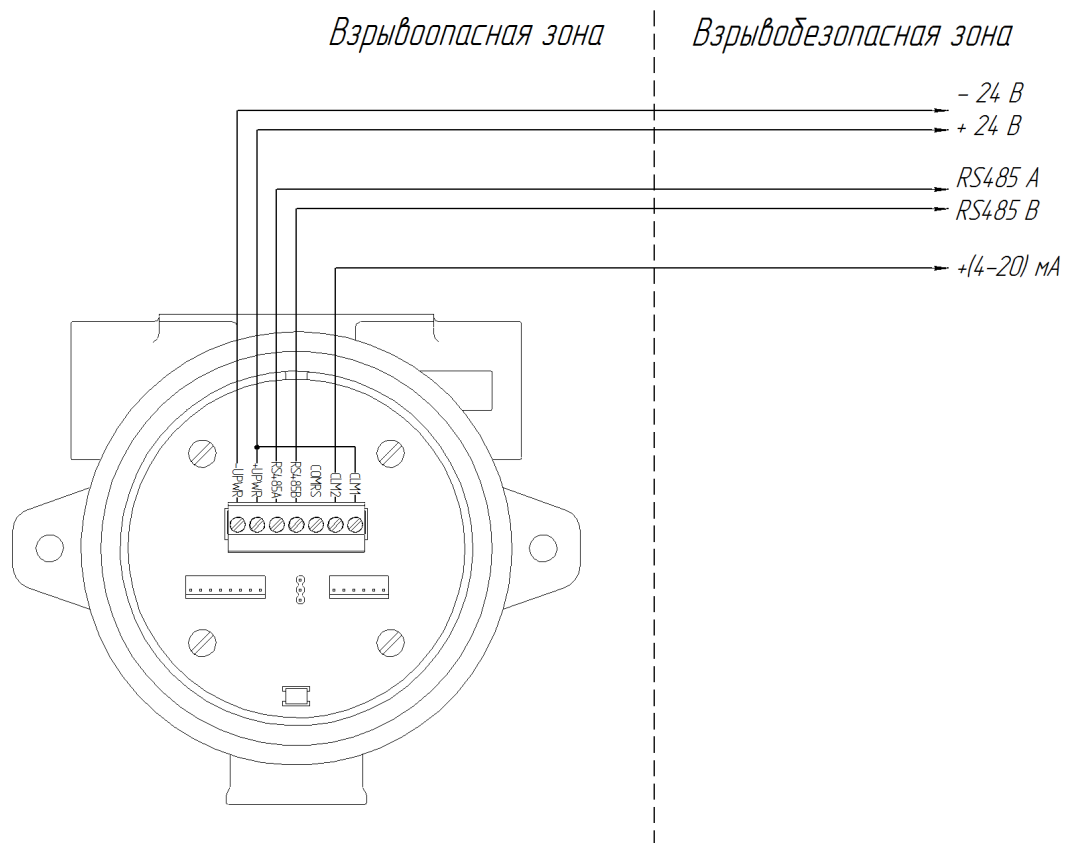


Рисунок Б.1 - схема подключения газоанализатора ДГС ЭРИС-210

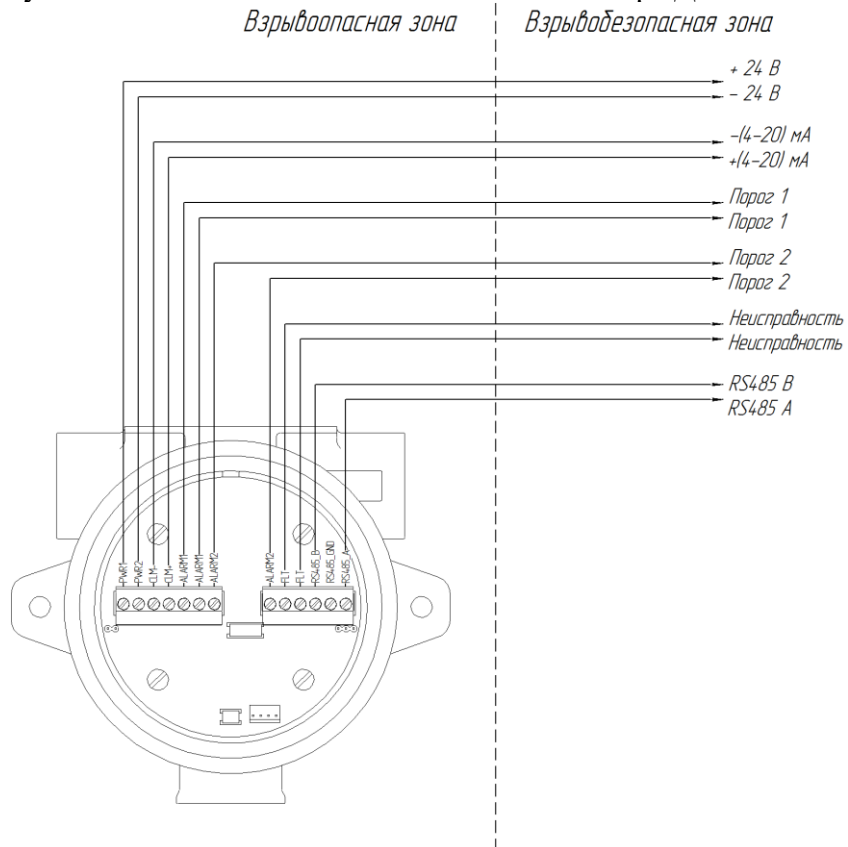


Рисунок Б.2 - схема подключения газоанализатора ДГС ЭРИС-210 (версия с реле)

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

АПНС.413216.210-02 РЭ

Лист

22

Приложение Г

Габаритный чертеж газоанализатора

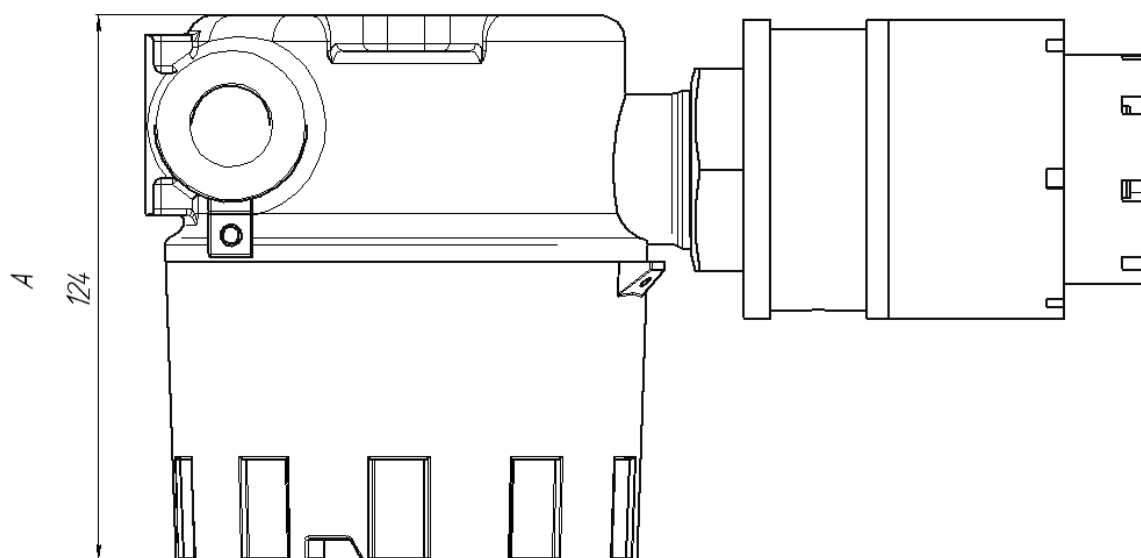
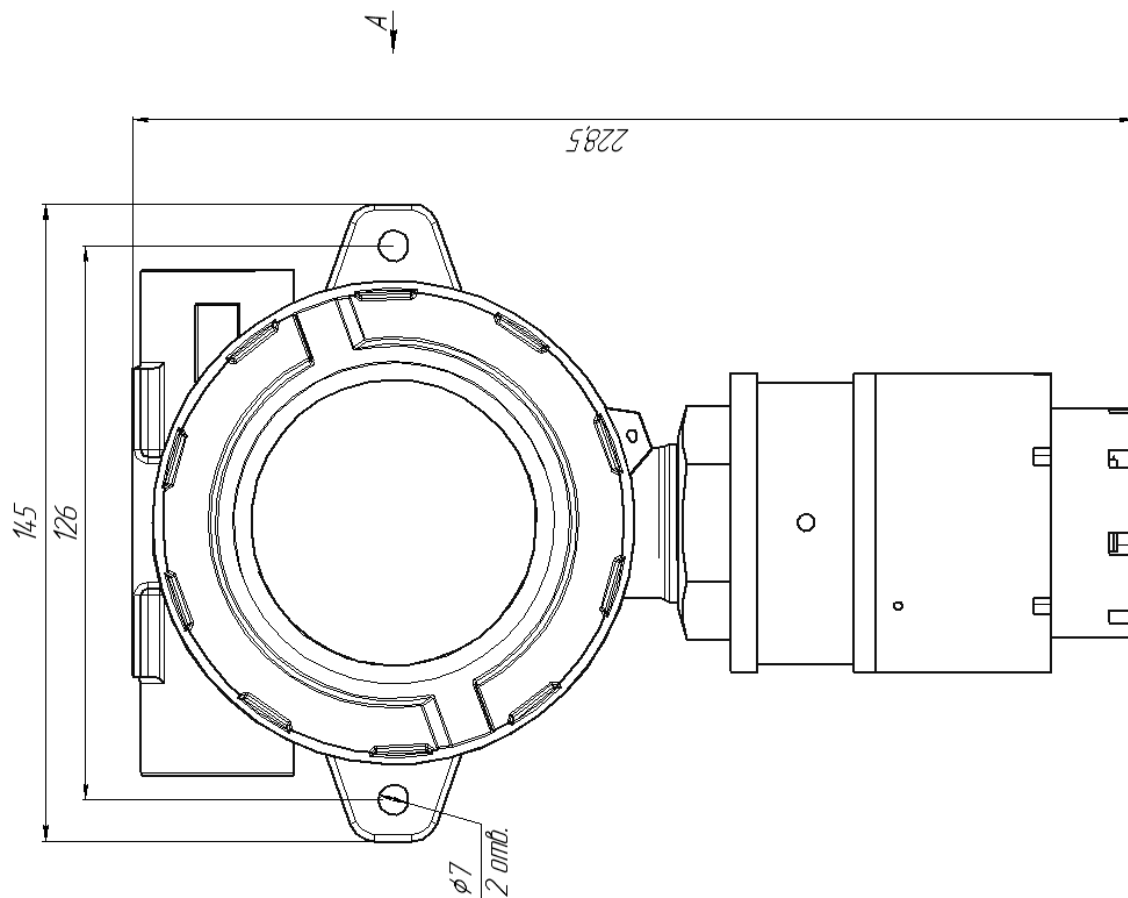


Рисунок Г.1 - Габаритный чертеж ДГС ЭРИС-210

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

АПНС.413216.210-02 РЭ

Приложение Д

Номинальная статическая функция преобразования

Для модификаций газоанализатора с выводом информации по токовой петле номинальная статическая функция преобразования представлена зависимостью силы электрического тока выходного сигнала от концентрации определяемого компонента:

$$I_{HOM} = 16 \cdot \frac{C_i}{C_{\max}} + 4, \quad (\text{D.1})$$

где $I_{ном}$ – выходной ток, мА;

C_i – измеренная концентрация, % об;

C_{max} – максимальное значение объемной доли определяемого компонента, соответствующее выходному току 20 мА.

Расчет измеренной концентрации проводится по формуле:

$$C = \frac{|I_j - I_0|}{K}, \quad (\text{D.2})$$

где I_j – выходной ток газоанализатора в точке проверки (мА);

I_0 – начальный выходной ток газоанализатора 4 мА;

k – коэффициент преобразования, рассчитывается по формуле

$$\kappa = \frac{16mA}{C_{max} - C_{min}}, \quad (\text{Д.3})$$

где C_{max} – максимальная концентрация диапазона измерения;

$C_{min} = 0$ – минимальная концентрация диапазона измерения.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

					АПНС.413216.210-02 РЭ	Лист
						25
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Приложение Е

Протокол обмена для газоанализатора ДГС ЭРИС-210

Интерфейс: RS-485 (Настройки по умолчанию: 19200, 8-E-1).

Протокол: MODBUS RTU с поддержкой следующих команд:

- Чтение из прибора. Код команды 03 (Read Holding Registers),
- Запись слова в прибор. Код команды 06 (Write Single Register).

Регистры прибора (все 16-ти разрядные):

Адрес	Описание	Диапазон	Доступ
0x0000	Адрес прибора / Скорость интерфейса - Скорость обмена по каналу RS-485: 1 - 1200 бод 2 - 2400 бод 3 - 4800 бод 4 - 9600 бод 5 - 19200 бод 6 - 38400 бод 7 - 57600 бод 8 - 115200 бод. - Паритет (настройка бита паритета): 0 - Нет, 1 - Нечетный (odd parity), 2 - Четный (even parity). - Стоп бит (количество стоповых бит): 1 или 2. Для изменения адреса прибора или скорости обмена необходимо записать новые значения в соответствующие поля регистра. Причём запись величин, отличных от указанных, не приводит к изменению содержимого соответствующих полей регистра.		R/-
0x0001	Тип прибора / Состояние прибора Флаги состояния: Ав - 0 - авария/1 - норма (! (Конец Опт Датч)) . Конц -1 - превышен предел концентрации/0 - норма Опт - 1 - прибор не работоспособен (загрязнение оптики)/0 - норма Датч - 1 - прибор не работоспособен (аппаратная ошибка)/0 - норма Ток - 1 - токовый выход не работоспособен/0 - норма Старт - 1 - прогрев прибора/0 - рабочий режим Чт - 1 - прибор не работоспособен (ошибка в данных датчика)/0 - норма Грд - 1 - прибор в режиме магнитной градуировки / 0 - рабочий режим П1 - 1 - превышен первый порог по концентрации / 0 - нет П2 - 1 - превышен второй порог по концентрации / 0 - нет Им - 1 - прибор в режиме имитации показаний / 0 - рабочий режим Тип газа: 1 - Метан (CH₄) 2 - Пропан (C₃H₈) 3 - Гексан (C₆H₁₄) 4 - CO₂		R/-

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

					АПИС.413216.210-02 РЭ	Лист
						26
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

	Запись: 0x0400 / 0x0000 - вкл./выкл. режима имитации показаний		
0x0002	Концентрация, % об. *100 Чтений: 0xFFFF - прибор неработоспособен (см. регистр №2) Запись: 0xFFFF - установка заводских масштабирующих коэффициентов 0xBVVV - установка «0» прибора В рабочем режиме - истинная концентрация (концентрация в об. % * 100) приводит к градуировке прибора, в режиме имитации - к имитации соответствующих показаний		R/W
0x0003	Температура, °C *100		R/-
0x0004	Диапазон показаний по концентрации токового выхода (≤100 % НКПР), % об. *100) Изменение диапазона показаний осуществляется записью в регистр новой величины (в об. % *100).		R/W
0x0005	Серийный № прибора (мл.ч.)		R/-
0x0006	Серийный № прибора (ст.ч.)		R/-
0x0007	Калибровочное значение концентрации (≤100 % НКПР), % об.*100 Запись: Значение концентрации в % об.*100, по которому будет производиться магнитная калибровка прибора.		
0x0008	Порог №1 по концентрации (≤Порог №2), % об.*100 Запись: Значение концентрации в % об.*100, по которому будет производиться магнитная калибровка прибора.		R/W
0x0009	Порог №2 по концентрации (≤Диапазон показаний по концентрации), % об.*100		R/W
0x000A	Расчетные показания токового выхода, мА*100 Запись: Истинное значение тока: При нулевой концентрации корректируется значение 4мА, при равной 100 % НКПР - 20мА. Здесь 4,18мА соответствует числу 0418. 0xFFFF: Сброс настроек токового выхода к заводским		R/W
0x000B	Время работы (мл. ч), сек		R/-
0x000C	Время работы (ст. ч), сек		R/-

ВНИМАНИЕ!

- Значения приведены к целочисленному виду: 1,00%об. – 0100.
- Регистры имеют ограниченное число циклов записи (100000).
- Преобразователь возвращает стандартные коды ошибок, соответствующие спецификации протокола Modbus v1.1b.

Приложение Ж

Инструкция по монтажу ДГС ЭРИС-210


1. Развинтить стопорный винт на верхней крышке газоанализатора.
2. Вывинтить верхнюю крышку по резьбе.
3. Снять винты крепления блока электронного и отвести его в сторону, после этого откроется доступ к плате коммутационной.
4. Соединения проводов кабеля производить в соответствии с назначением и в соответствии с маркировкой на плате и коммутационной колодке (колодка отжимная).
5. Для подключения интерфейса RS-485 джампер XN1 переключить:
 - в состояние ON для подключения нагрузки 120 Ом (для газоанализатора установленного на конце линии RS-485);
 - в состояние OFF для отключения нагрузки 120 Ом.
6. После выполнения коммутации в обратном порядке:
 - 1) вставить на место блок электронный и установить винты его крепления;
 - 2) завинтить верхнюю крышку;
 - 3) застопорить стопорный винт.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	АПНС.413216.210-02 РЭ				
					Лист				28

Установка нуля и калибровка газоанализатора

При проведении работ используют средства, приведенные на рис И.1 и руководствуются диаграммой, приведенной на рисунке И.2:

Цепи интерфейса соединить согласно приложению Б.

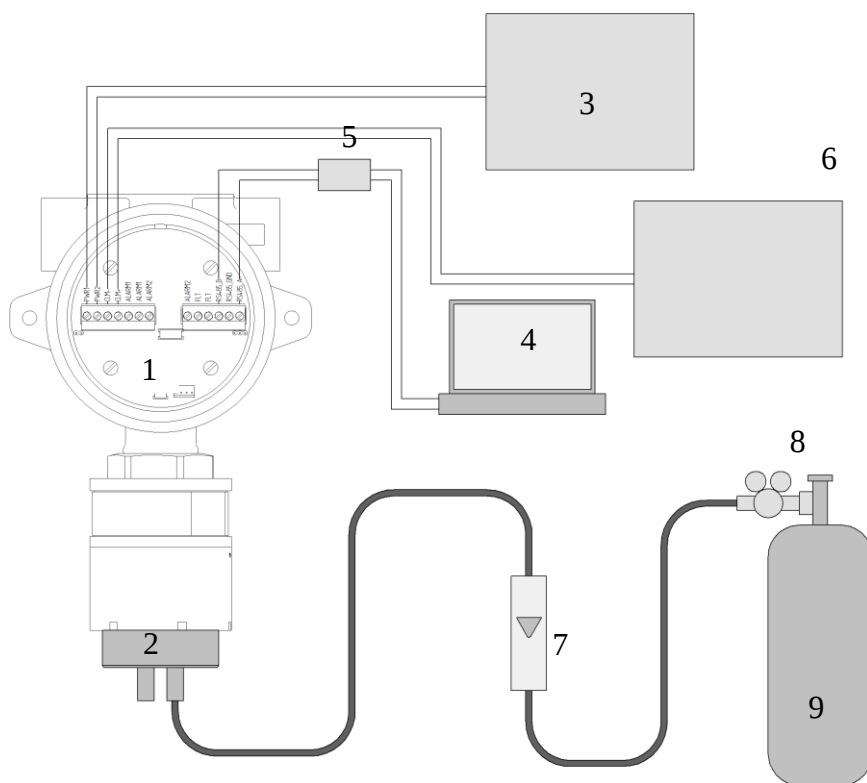

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 – газоанализатор ДГС ЭРИС-210 | 6 – ПК |
| 2 – калибровочная насадка | 7 – ротаметр РМ–А–0,063ГУЗ |
| 3 – источник питания | 8 – редуктор БКО–25–МГ |
| 4 – амперметр | 9 – баллон с газом (ПНГ/ГСО-ПГС№2/№3) |
| 5 – преобразователь RS485/USB | |

Рисунок И.1 – Схема калибровки

Применяемые сокращения:

ПНГ- Поверочный нулевой газ;

ГСО-ПГС №2- Государственные стандартные образцы - поверочные газовые смеси с содержанием 50±5% диапазона измерений;

ГСО-ПГС №3- Государственные стандартные образцы - поверочные газовые смеси с содержанием 95±5% диапазона измерений.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

					АПНС.413216.210-02 РЭ	Лист
						29
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Методика установки нуля и калибровки чувствительности газоанализатора с использованием магнита

Зона магнитного датчика обозначена знаком  и находится на боковой стороне газоанализатора.

1. Устанавливают на газоанализатор калибровочную насадку.
2. Подают ПНГ через 1 мин после подачи ПГС подносят магнит калибровки к зоне маркированной как «зона магнитного датчика» при срабатывании магнитного датчика наблюдается желтый проблеск светодиода индикации, после чего загорается импульсная зеленая индикация с частотой 1 раз в секунду (1 Гц) (см. Диаграмму калибровки рис. И.2). Установка нуля датчика произведена. Показания газоанализатора должны установиться в «0» в соответствии с Приложением Д или Е.

Установка нуля может быть повторена в течение 30 сек, пока наблюдается импульсная зеленая индикация с частотой 1 раз в секунду (1 Гц) .

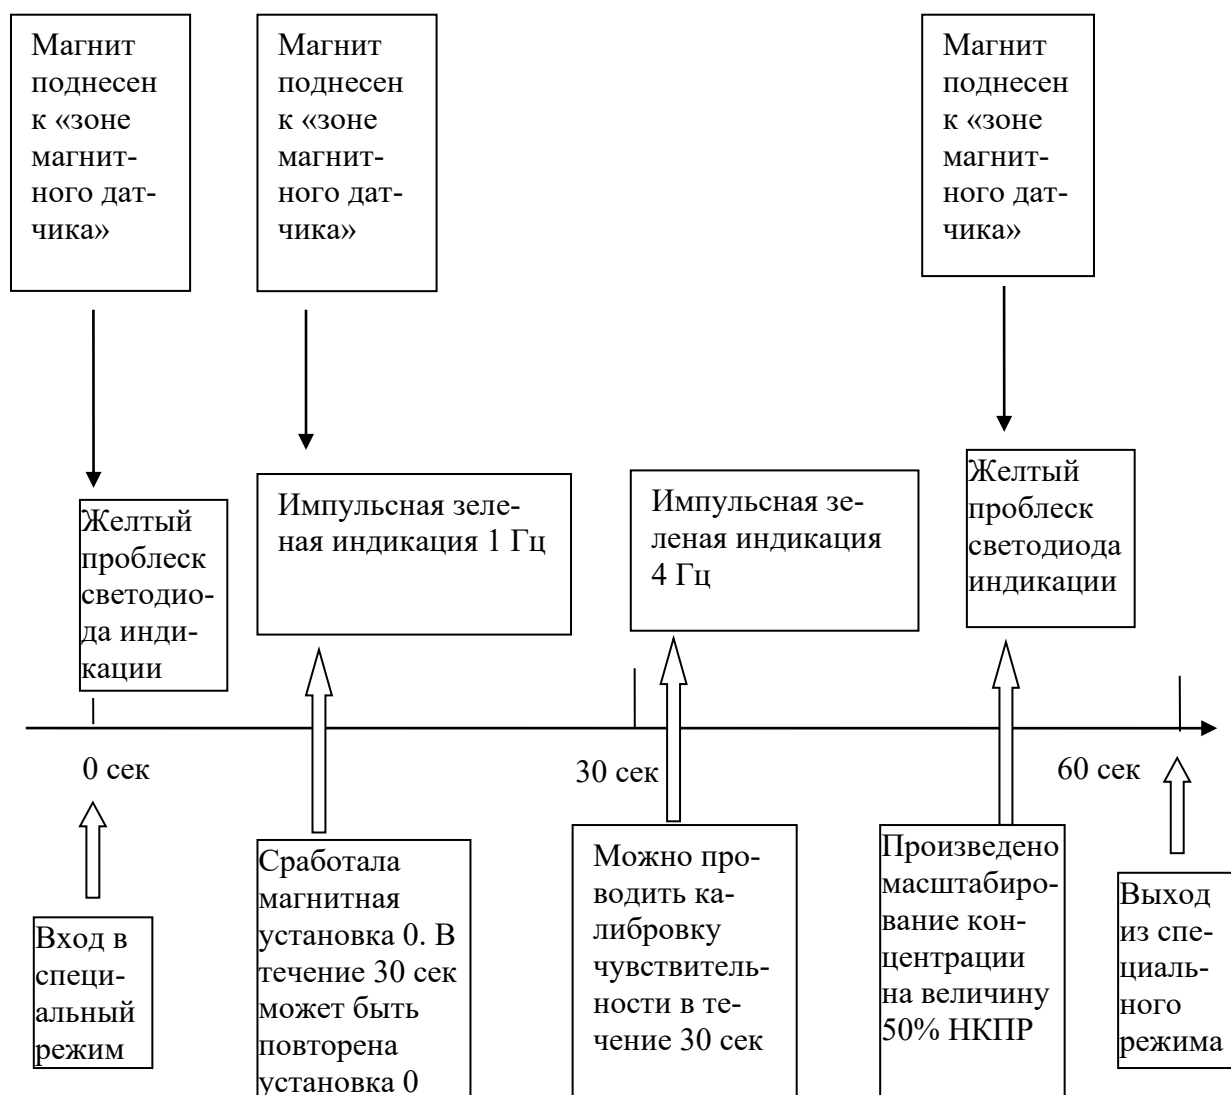


Рисунок И.2 - Диаграмма калибровки

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

3. Подключают ГСО-ПГС №2 и в течение периода, когда наблюдается импульсная зеленая индикация с частотой 4 Гц, производят масштабирование концентрации, для чего подносят магнит калибровки к зоне маркированной как «зона магнитного датчика».

При срабатывании магнитного датчика наблюдается желтый проблеск светодиода индикации.

Показания газоанализатора считываемые в соответствии с приложением Д или Е должны установиться в 50% от диапазона измерений.

4. Подключают ГСО-ПГС №3 и проверяют показания газоанализатора токовой петле 4-20мА в соответствии с Приложением Д или цифровому последовательному интерфейсу RS-485 MODBUS® в соответствии с Приложением Е.

5. При несоответствии показаний газоанализатора значению концентрации ГСО-ПГС №3 повторяют процедуру установки нуля и калибровки. При повторном несоответствии показаний газоанализатора значению концентрации ГСО-ПГС №3 газоанализатор подлежит замене и отправке изготовителю для ремонта.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	АПНС.413216.210-02 РЭ			Лист
								31

Приложение И

Газы, определяемые сенсорами горючих газов:

- | | |
|--|---|
| 1.Амилен (изомеры)
2.Ацетилен
3.Ацетон
4.Ацетальдегид
5.Топливо дизельное по ГОСТ 305-2013
6.Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78
7.Топливо для реактивных двигателей по ГОСТ 10227-86
8. Бензин автомобильный
9.Бензин авиационный по ГОСТ 1012-2013
10.Газовый конденсат
11.Бензин неэтилированный по ГОСТ Р 51866-2002
12.Керосин по ТУ 38.71-5810-90
13.Бензол
14.Бутан
15.Бутадиен-1,3
16.Бутилен (изомеры)
17.Бутанол
18.Водород
19.Газы углеводородные сжиженные
20.Дивинил
21.Диоксан
22.Диэтиловый эфир
23.Изобутан
24.Изобутанол
25.Изобутилен
26.Изопропанол
27.Изопрен
28.Метанол
29.Метан
30.Метилэтилкетон, этилметилкетон | 31.Окись пропилена
32.Монооксид углерода
33.Диоксид углерода
34.Окись этилена
35.Пентан
36.Пропилен
37.Пропан
38.Уксусная кислота
39.Формальдегид
40.Пары нефти и нефтепродуктов
41.Этанол
42.Этилен |
|--|---|

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	АПНС.413216.210-02 РЭ	Лист
						32